


# コンクリート圧縮試験をご利用の皆様へ


次のような場合は圧縮試験前に供試体の整形処理が必要となりますのでご注意ください。

ご不明な場合は職員にお問い合わせ下さい。

高さが直径の2.2倍程度以上ある抜取コア  
圧縮面に異物(外壁材等)がある抜取コア

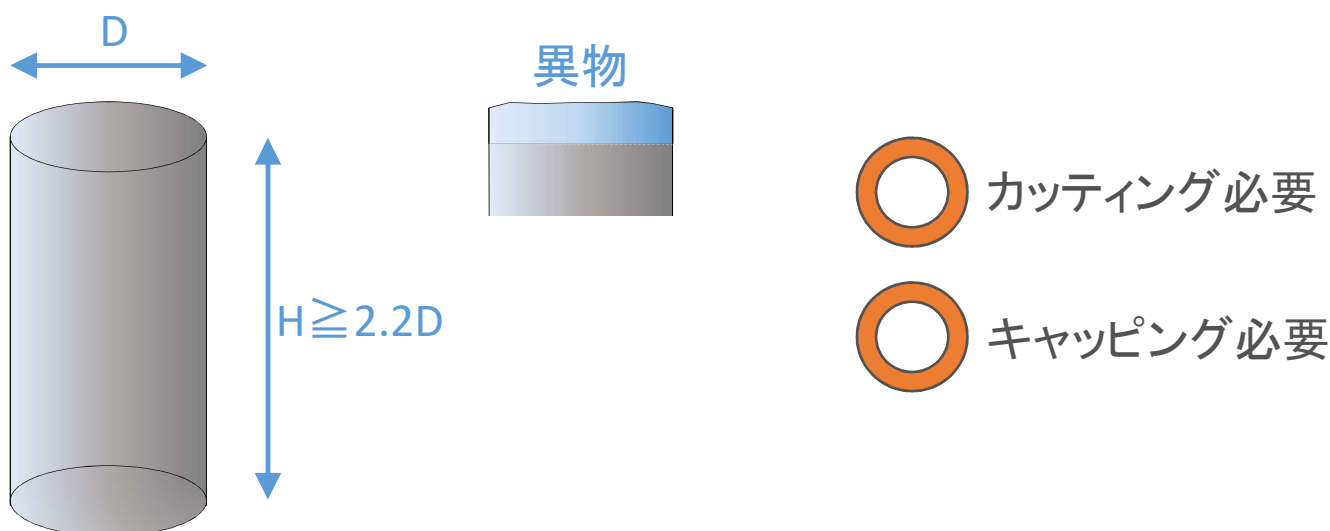

圧縮面に3mm程度以下のおうとつがある供試体

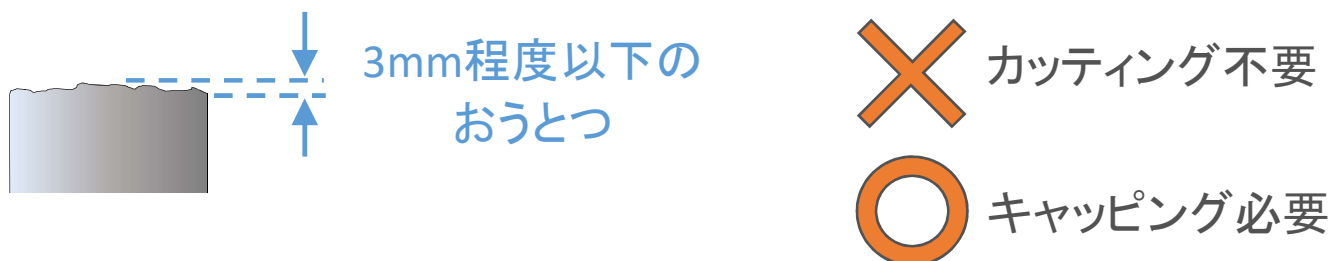

おうとつが3mm程度超の場合はカッティングが必要となることがあります。